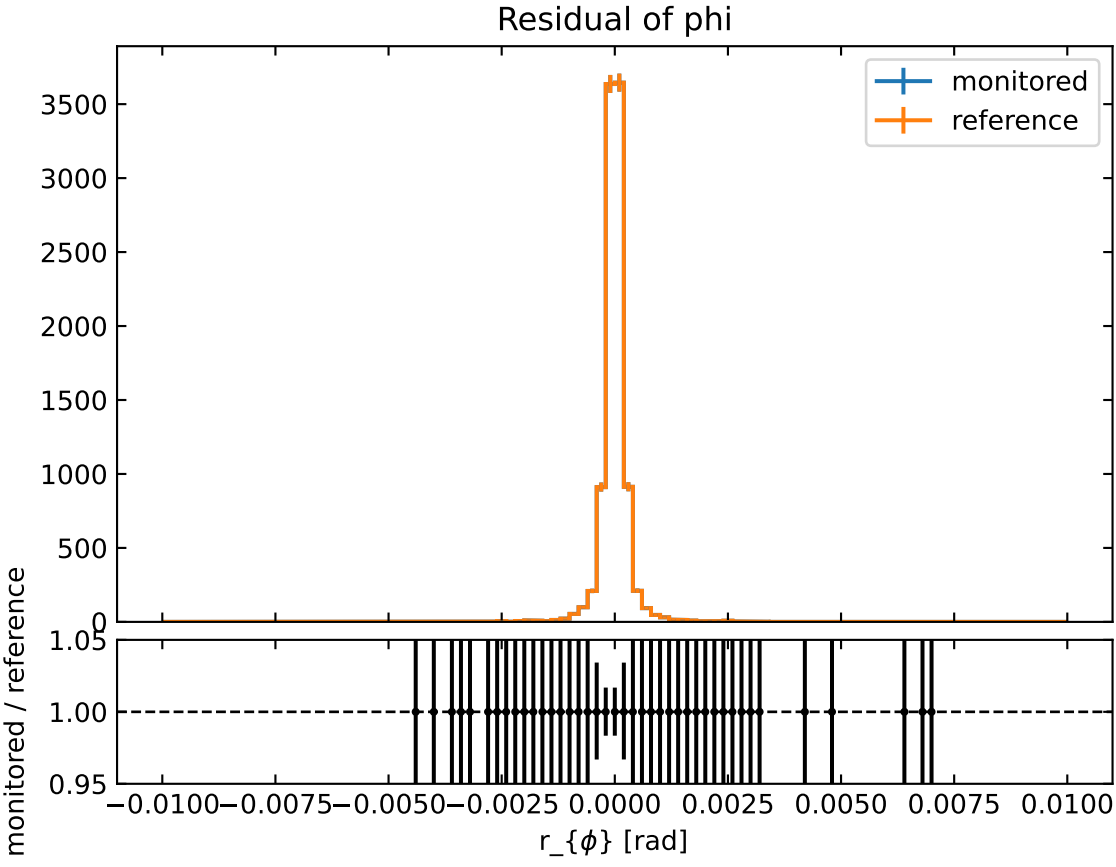
Residual of phi
monitored
reference
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1.05
1.00
0.95
monitored / reference
−0.0100
−0.0075
−0.0050
−0.0025
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
r_{ϕ} [rad]