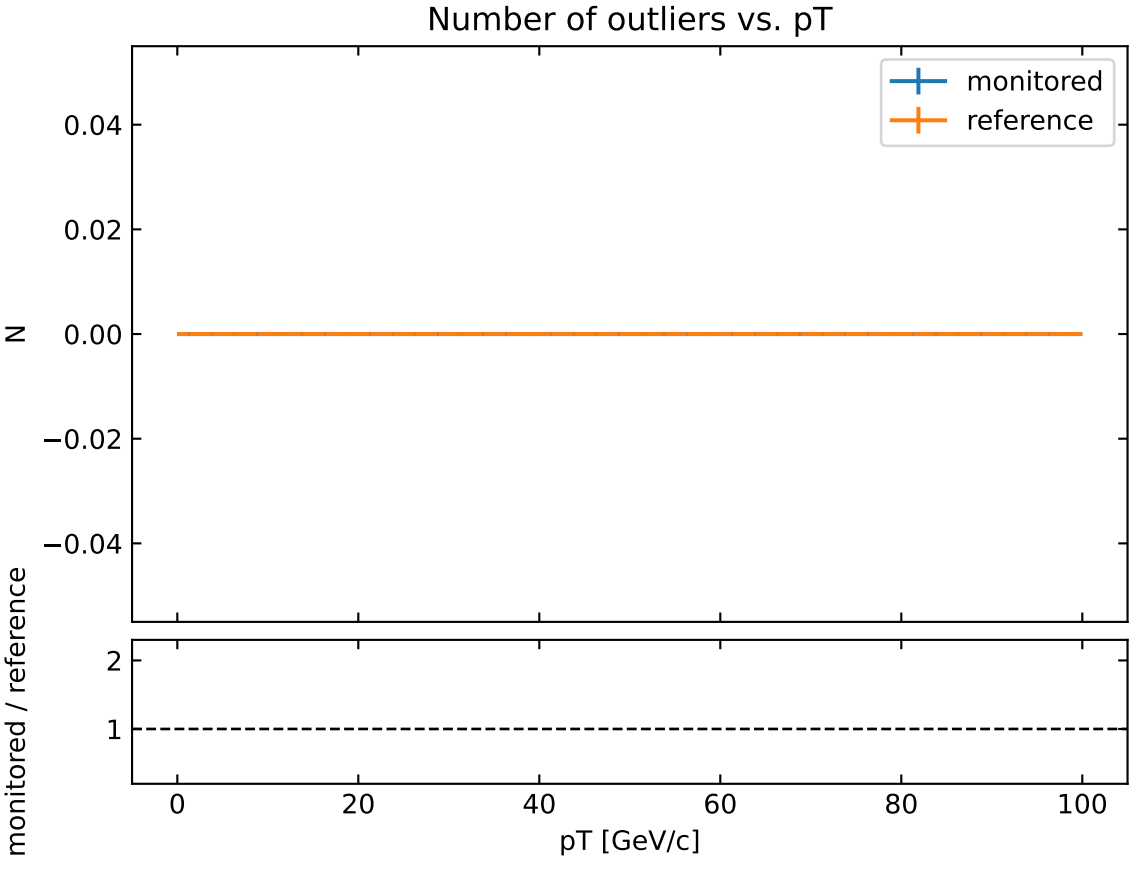
Number of outliers vs. pT
monitored
reference
N
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
monitored / reference
2
1
0
20
40
60
80
100
pT [GeV/c]