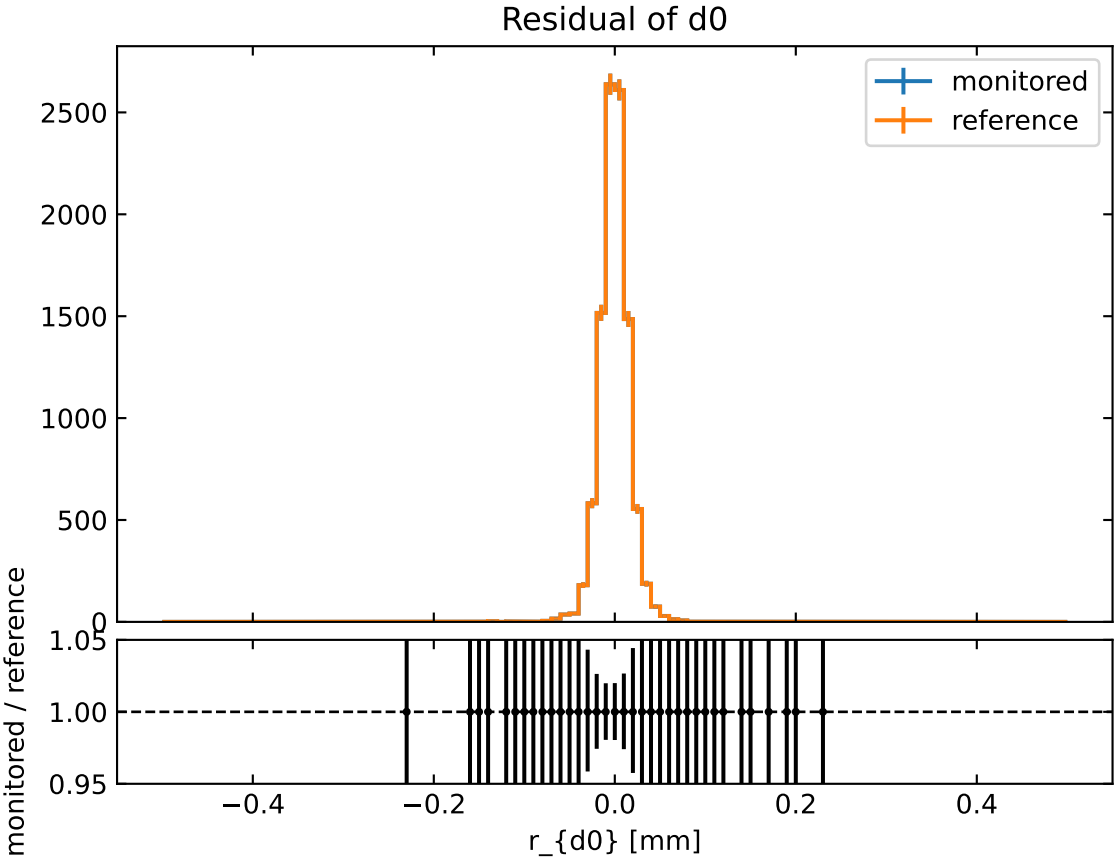
Residual of d0
monitored
reference
2500
2000
1500
1000
500
0
1.05
1.00
0.95
monitored / reference
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
r_{d0} [mm]