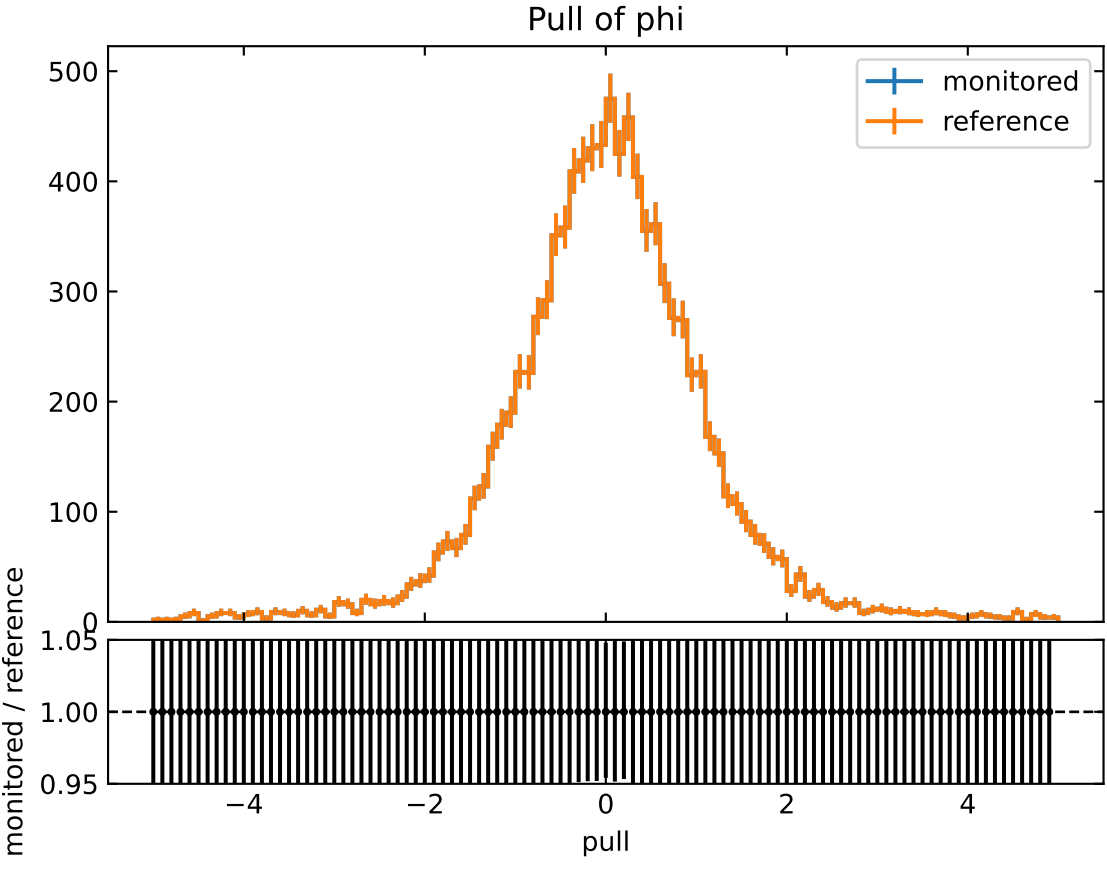
Pull of phi
monitored
reference
500
400
300
200
100
0
1.05
1.00
0.95
monitored / reference
−4
−2
0
2
4
pull